




## Medidor de Flujo para Bombas Contra Incendio

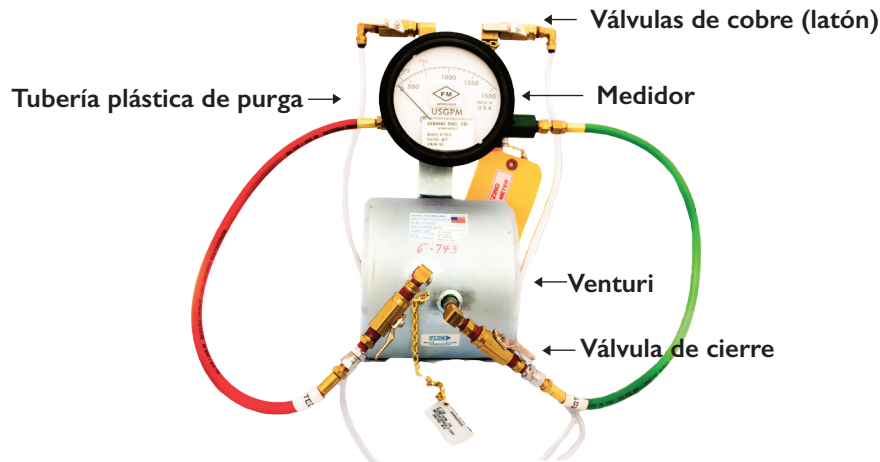

Nota: El Venturi tiene una placa metálica con instrucciones de instalación y operación (no mostrada).

### Instrucciones de Operación

1. Cierre la válvula OSA del sistema ("A").
2. Abra la válvula OSA ("by-pass") y la válvula mariposa reguladora ("B").
3. Purgue el medidor localizado en el Venturi según las siguientes instrucciones:
  - a) Abra las válvulas en el Venturi y las válvulas de cobre de la línea de purga. Una vez que el flujo sea constante y sin burbujas en las tuberías plásticas, el medidor estará completamente purgado.
  - b) Cierre las válvulas de cobre.
4. Arranque la bomba y lea el medidor (flujo en galones por minuto).
5. Refiérase a la curva de la bomba y ajuste la apertura o cierre de la válvula reguladora para obtener el punto de operación requerido, se es necesario.
6. Después de medir el flujo, abra la válvula "A" y cierre las válvulas by-pass y reguladora "B".

